

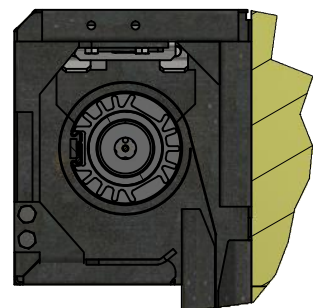


C (1:6)

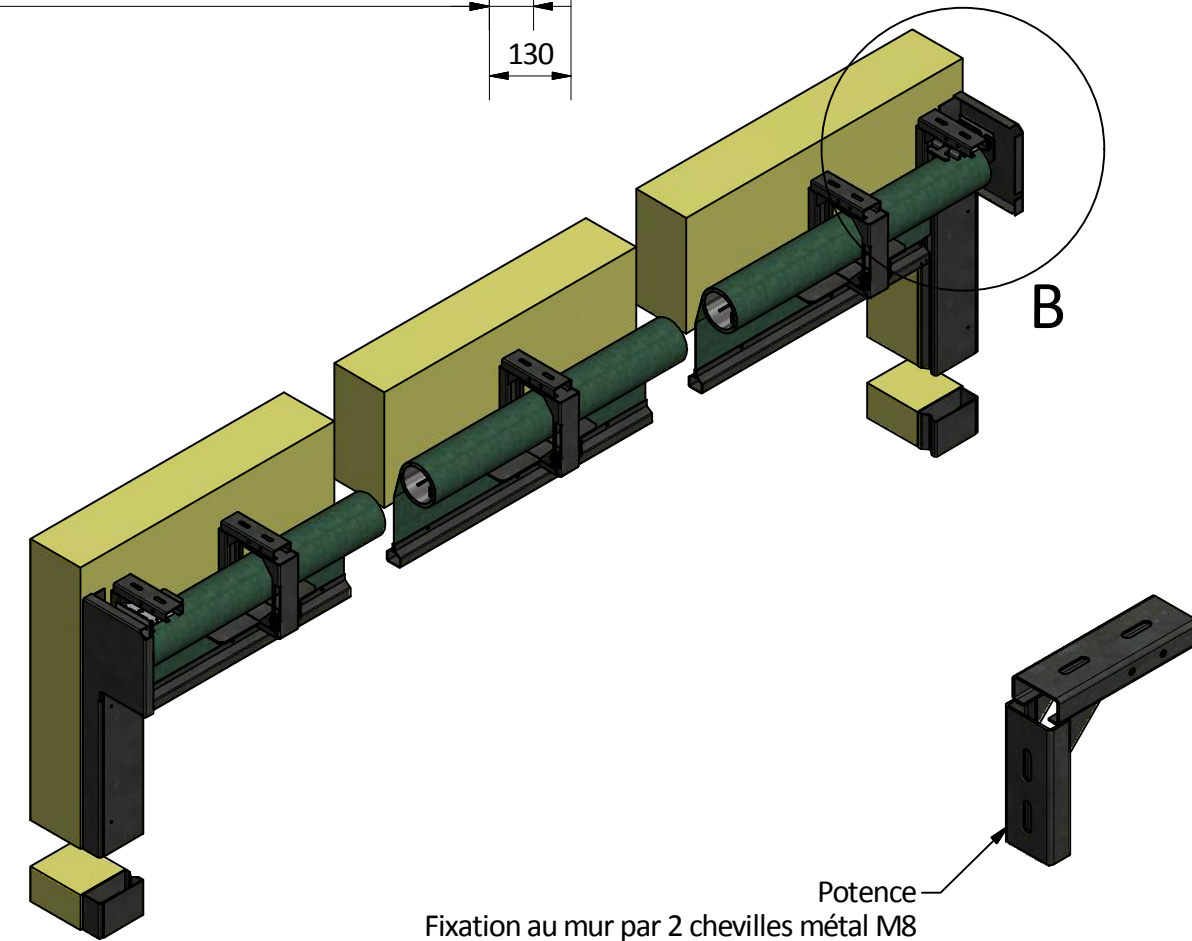

B (1:7)

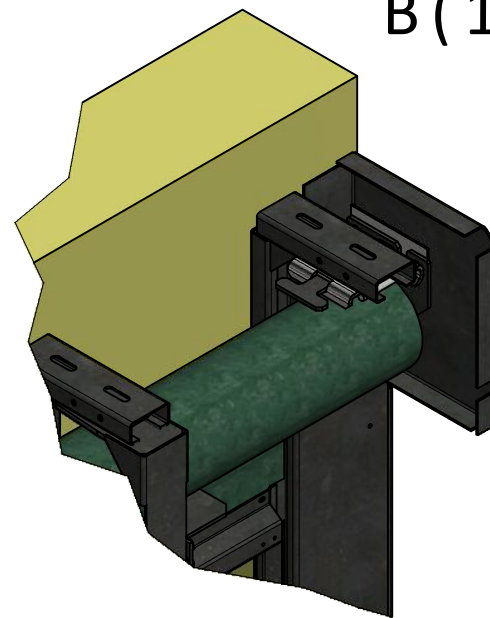

Limites dimensionnelles CURTEX V2-T124 :
Voir plan CT30-NF-CURTEX V2-T124-26

LPL = Largeur réservation - (2x5) - (2x130)

LPL (Classement EI) = Largeur réservation - (2x5) - (2x130) - (2x19)

*Règles de mise en place des supports anti-déflexions

1 Support anti-déflexion si longueur du cylindre \geq 4000mm

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER SAS - FRANCE

CURTEX V2-T124 Mono-cylindre Ø 100 coffre en Applique Date: 01/09/2017



11 rue des Campanules CS30066
77436 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 - FRANCE

Tél. + (33) 01 60 37 79 50
Fax + (33) 01 60 37 79 89

Ech: 1 : 12

Ind: A

CT30-NF-CURTEX-T124-05