

Embase standard


Désenfumage

Treuil - Embase standard

BLUEBAC TREUIL

ÉCLAIREMENT
ZENITHAL

DÉSENFUMAGE

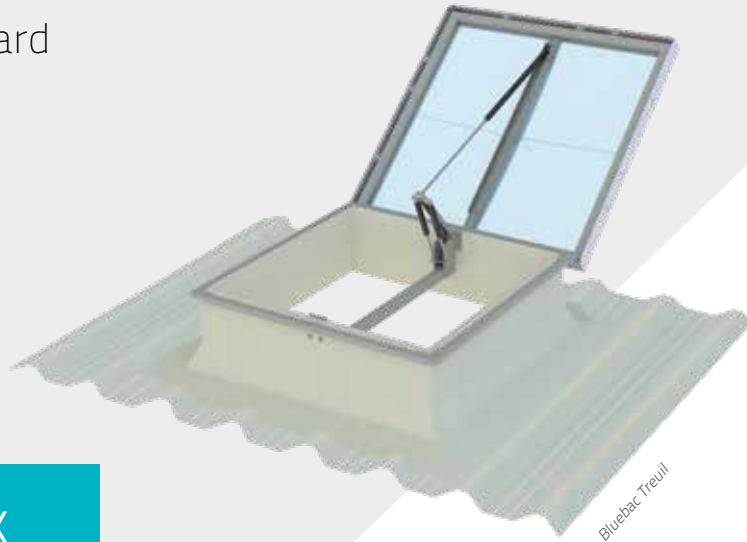

Bluebac Treuil

Vérifier la disponibilité
des profils (page 329).



LES + BLUETEK

- Idéal pour les cages d'escalier
- Appareil prémonté en usine et prêt à recevoir le câble du treuil

ASSERVISSEMENT

mécanique type TREUIL SI



Toiture sèche
Profils
Std

Normes et exigences

EN 1873
EN 12101-2Basse température
T (0°)Cycles
Re 300 (incendie)
Re 10000 (aération)Surcharge neige
SL250 / SL500

NF 537

Fonctionnement
Type B
Ouverture + FermetureTenue statique au vent
WL 1500
WL 3000 (≤ 2 m²)Élévation
température
B 300

Caractéristiques

- Remplissage PCA 10 mm opale
- Embase polyester armée fibres de verre, parois extérieures protégées par un gel coat
- Fusible thermique calibré à 100° C

Désenfumage | Treuil - Embase standard

BLUEBAC TREUIL

Caractéristiques techniques

Dimensions			Performances			Caractéristiques					
Dimensions commerciales (trémie toiture) I / L en cm	Dimensions lumière (trémie haute) l x L en cm	Références *	Av (SGO) en m ²	Aa (surface utile) en m ²		Surcharge Neige					
				Std	Max	PCA 10, 16		CAIS ⁽¹⁾		DD ⁽¹⁾	
						SL250 ⁽²⁾	SL500 ⁽²⁾	SL250 ⁽²⁾	SL500 ⁽²⁾	SL250 ⁽²⁾	SL500 ⁽²⁾
110/110	100 x 100	B1S	1,21	0,61	0,90	•	•	•	•	•	•
120/120	100 x 100	B2S	1,44	0,72	0,95	•	•	•	•	•	•
120/120	110 x 110	B1S	1,44	0,72	1,07	•	•	•	•	•	•
130/130	120 x 120	B1S	1,69	0,85	1,27	•	—	•	—	•	—
140/140	140 x 140	DRS	1,96	0,98	1,23	•	—	—	—	—	—
150/150	130 x 130	B2S	2,25	1,13	1,55	•	—	•	—	•	—
150/150	140 x 140	B1S	2,25	1,13	1,69	•	—	—	—	—	—
100/200	100 x 200	DRS	2,00	0,76	1,26	•	—	•	—	•	—
100/220	100 x 220	DRS	2,20	0,84	1,39	•	—	•	—	—	—
110/150	100 x 140	B1S	1,65	0,83	1,24	•	—	•	—	•	—
110/160	100 x 150	B1S	1,76	0,88	1,32	•	—	•	—	•	—
110/210	100 x 200	B1S	2,31	1,16	1,73	•	—	•	—	•	—
110/230	100 x 220	B1S	2,53	1,01	1,90	•	—	•	—	—	—
110/250	90 x 230	B2S	2,75	1,10	1,79	•	—	•	—	•	—
120/150	100 x 130	B2S	1,80	0,90	1,19	•	•	•	•	•	•
120/220	100 x 200	B2S	2,64	1,06	1,50	•	—	•	—	•	—
120/220	100 x 200	B2S	2,64	1,32	1,74	•	—	•	—	•	—
130/160	120 x 150	B1S	2,08	1,04	1,56	•	—	•	—	—	—
130/180	120 x 170	B1S	2,34	0,96	1,76	•	—	•	—	—	—
150/180	130 x 160	B2S	2,70	1,35	1,84	•	—	—	—	—	—

* DRS : costière droite - B1S : costière biaisée de 5 cm de chaque côté (dimensions commerciales = dimensions lumière + 10 cm) - B2S : costière biaisée de 10 cm de chaque côté (dimensions commerciales = dimensions lumière + 20 cm)

⁽¹⁾ CAIS : Capot Aluminium Isolé Standard / DD : Coupole Double Dôme


⁽²⁾ SL 250 : 0-400 m d'altitude / SL 500 : 400-800 m d'altitude

• disponible, — non disponible

Désenfumage | Treuil - Embase standard

BLUEBAC TREUIL

Coupes techniques

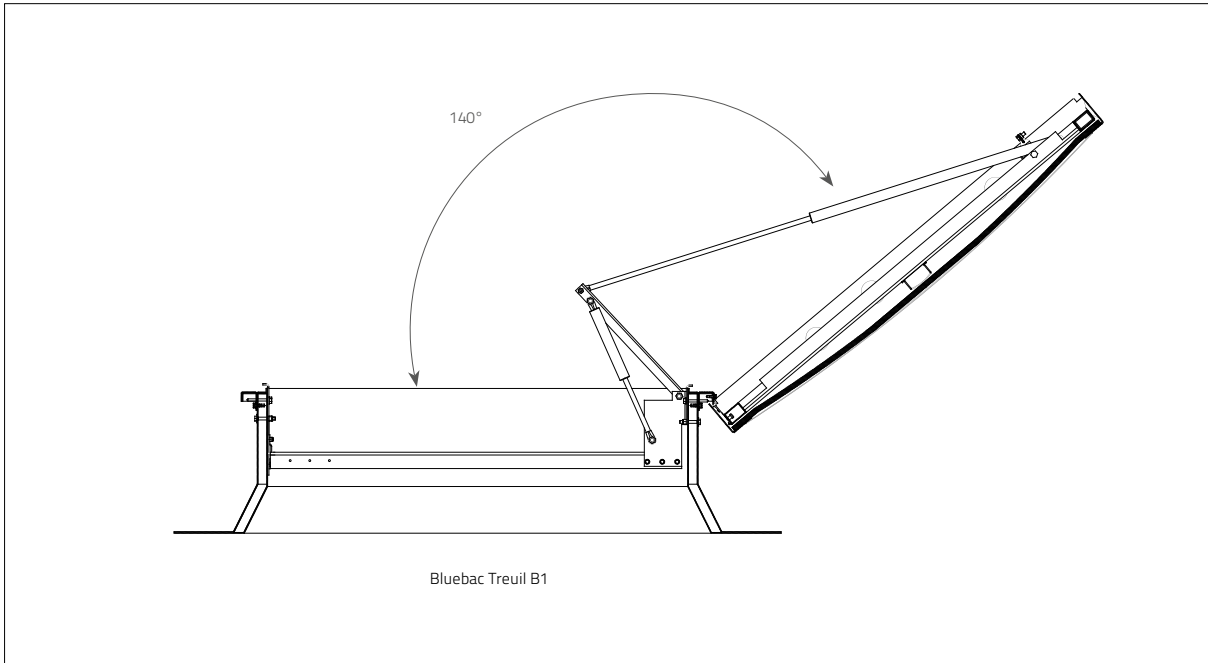

Désenfumage | Treuil - Embase standard

BLUEBAC TREUIL

Remplissages*

Accessoires & options
p 459 à 462

PCA 10 mm

Polycarbonate alvéolaire 10 mm
Disponible en opale (par défaut), incolore, opaque, Calor Control

PCA 16 mm

Polycarbonate alvéolaire 16 mm
Disponible en opale, incolore, opaque, Calor Control

COUPOLE

Double parois, opale ou incolore en Polycarbonate Massif ou en Polyméthacrylate de Méthyle Acrylique

CAPOT ALUMINIUM ISOLÉ

Standard

* Pour la faisabilité, merci de vous reporter aux Déclarations de Performances (DoP).

Caractéristiques, Accessoires et Options

Accessoires & options
p 463 à 474



BARREAUDAGE

Fixe 15x15mm en acier 1200 joules



GRILLE

Fixe ronde en acier 1200 joules



CONTACTEUR DE POSITION

Signale la position d'attente ou de sécurité d'un DENFC. Monté en usine



FUSIBLE THERMIQUE

Déclenche automatiquement l'ouverture de l'exutoire en cas d'élévation de la température au niveau de la toiture.
Possible en 140°C



AÉRATION

Partielle 300 mm

LAQUAGE & GEL COAT

Le gel coat de l'embase, le laquage de la grille ou du barreaudage sont possibles dans les nuances RAL standard



RAL 9010



RAL 9005

Finitions aérauliques



SANS SPOILERS (EN VERSION STANDARD)



SPOILERS (EN VERSION MAX)

Eléments en tôle d'acier galvanisé améliorant les performances aérauliques de l'appareil

Mise en œuvre

Respect des DTU (Série 40.35).
Pour la mise en oeuvre, merci de vous reporter à la Déclaration des Performances (DoP), disponible sur notre site.

Maintenance

Conformément à la norme NF S 61-933, les exutoires doivent être vérifiés et entretenus au moins 1 fois par an par le fabricant ou un installateur agréé.