


Référence	Désignation	COFFRET
06236	Module de ligne 3A Module de ligne 10A	COFFRET SADAP - REF 09003-2 COFFRET SADAP - REF 09010-2



SANS CAVALIER :
MODULE DE DEBUT OU
DE MILIEU DE LIGNE

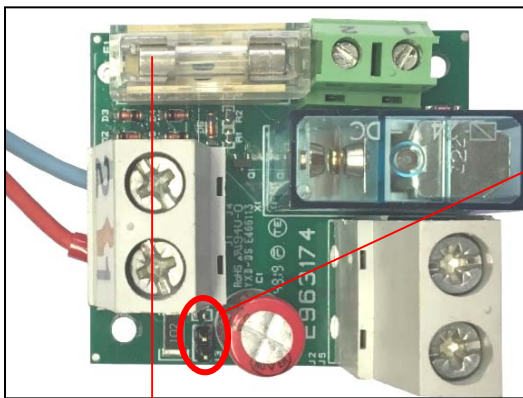

AVEC CAVALIER :
MODULE DE FIN
DE LIGNE




2 FUSIBLES FOURNIS, A POSITIONNER LORS DE L'INSTALLATION

Choisir l'ampérage en fonction de la
consommation électrique de l'ouvrant

Le fusible 3A est mis en place par défaut

Raccordement du Module de ligne :

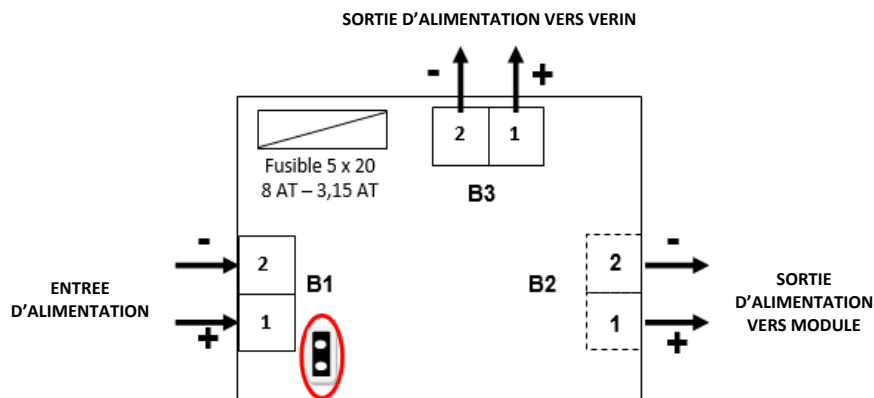

Note : un module de ligne utilisé avec des appareils de toiture doit être prévu pour une intensité nominale maximum de 5,2 A