


| Référence | Désignation | COFFRET |
|-----------|---|--|
| 06236 | Module de ligne 3A Module de ligne 10A | COFFRET SADAP - REF 09003-0A / 09003-1A COFFRET SADAP - REF 09010-0A / 09010-1A |



SANS CAVALIER :
MODULE DE DEBUT OU
DE MILIEU DE LIGNE

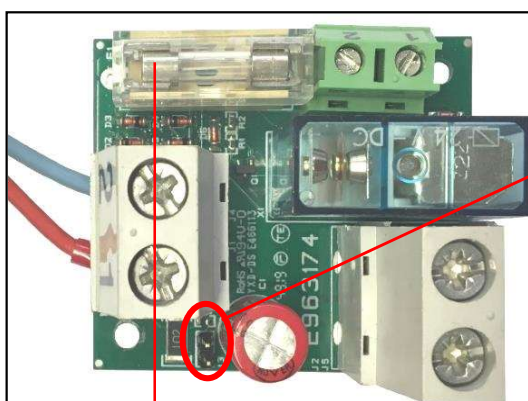


AVEC CAVALIER :
MODULE DE FIN
DE LIGNE

2 FUSIBLES FOURNIS, A POSITIONNER LORS DE L'INSTALLATION

Choisir l'ampérage en fonction de la consommation électrique de l'ouvrant

Le fusible 3A est mis en place par défaut

Raccordement du Module de ligne :

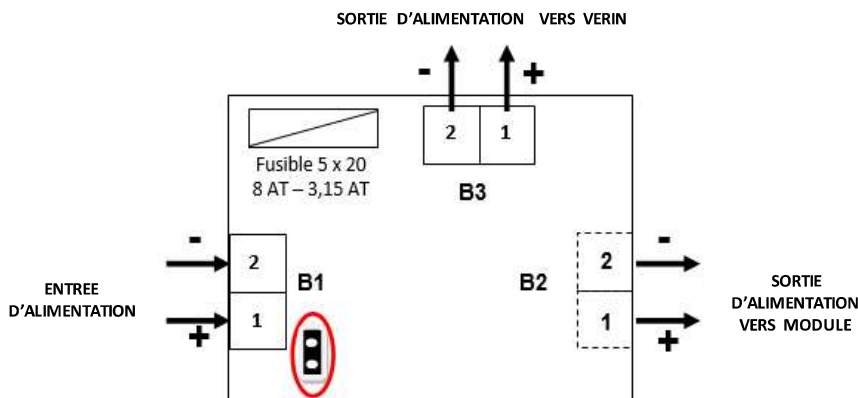

Note : un module de ligne utilisé avec des appareils de toiture doit être prévu pour une intensité nominale maximum de 5,2 A